

## 品質性能試験報告書



一般財団法人 建材試験センター  
中央試験所長 真野孝次  
埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号


試験名称	****の吸音性能試験
依頼者	名称：**** 所在地：****
試験項目	吸音率
試験体	****
試験方法	試験は、JIS A 1409（残響室法吸音率の測定方法）に従って行った。 試験装置の概略、音源及びマイクロホンの設置位置等を図*に示す。
試験結果	JIS A 1409 に基づく試験結果：表*及び図*
試験期間	****年**月**日
担当者	環境グループ 統括リーダー **** **** (主担当)
試験場所	中央試験所（埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号）

図が入ります。

図\* 試験体図

試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。


単位:mm

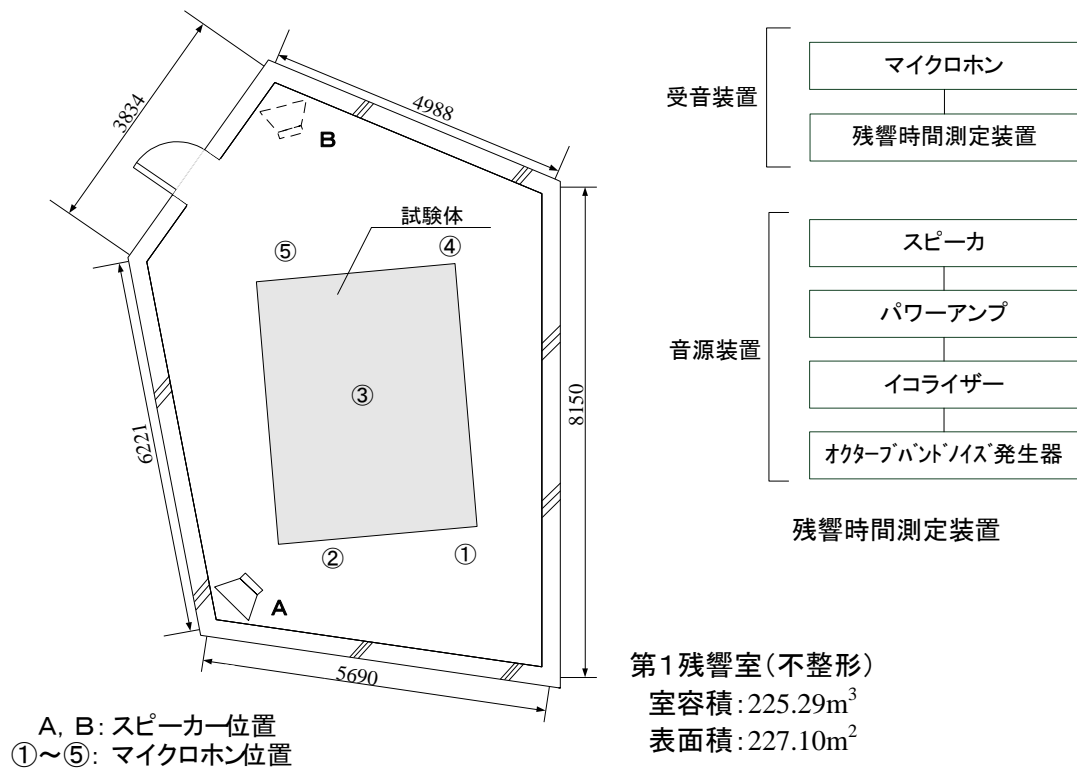

図\* 吸音性能試験装置の構成

表\* 試験結果

		試料を入れない状態 における残響室の 平均残響時間 $T_1$ (s)	試料を入れた状態 における残響室の 平均残響時間 $T_2$ (s)	残響室法吸音率 $\alpha_s$
測定年月日		2024年**月**日	2024年**月**日	
室内温度		*** °C	*** °C	
室内湿度		**%	**%	
中 心 周 波 数 (Hz)	100			
	125			
	160			
	200			
	250			
	315			
	400			
	500			
	630			
	800			
	1000			
	1250			
	1600			
	2000			
	2500			
	3150			
4000				
5000				

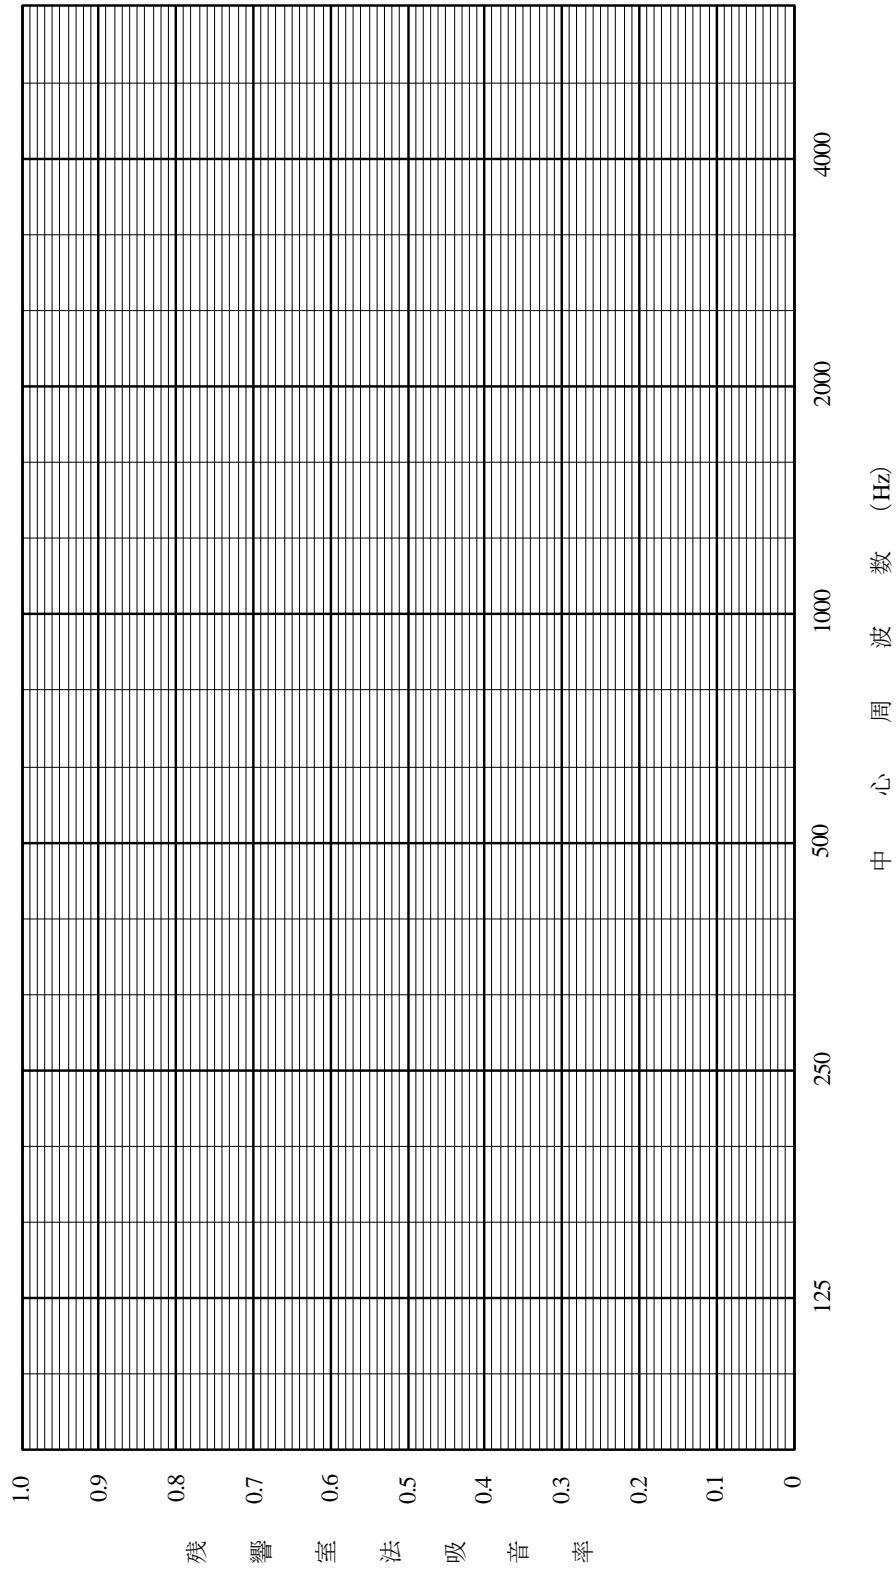

図\* 試験結果

試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。

以上