

## 品質性能試験報告書




一般財団法人 建材試験センター  
中央試験所長 真野 孝次  
埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号

試験名称	****の遮音性能試験
依頼者	名称：**** 所在地：****
試験項目	遮音性
試験体	****
試験方法	試験は、JIS A 1416（実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法）に従って行った。 試験装置の概略、音源及びマイクロホンの設置位置等を図*に示す。
試験結果	JIS A 1416に基づく試験結果：表*
試験期間	****年**月**日
担当者	環境グループ 統括リーダー **** **** (主担当)
試験場所	中央試験所（埼玉県草加市稲荷5丁目21番20号）

図が入ります。

図\* 試験体図

試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。

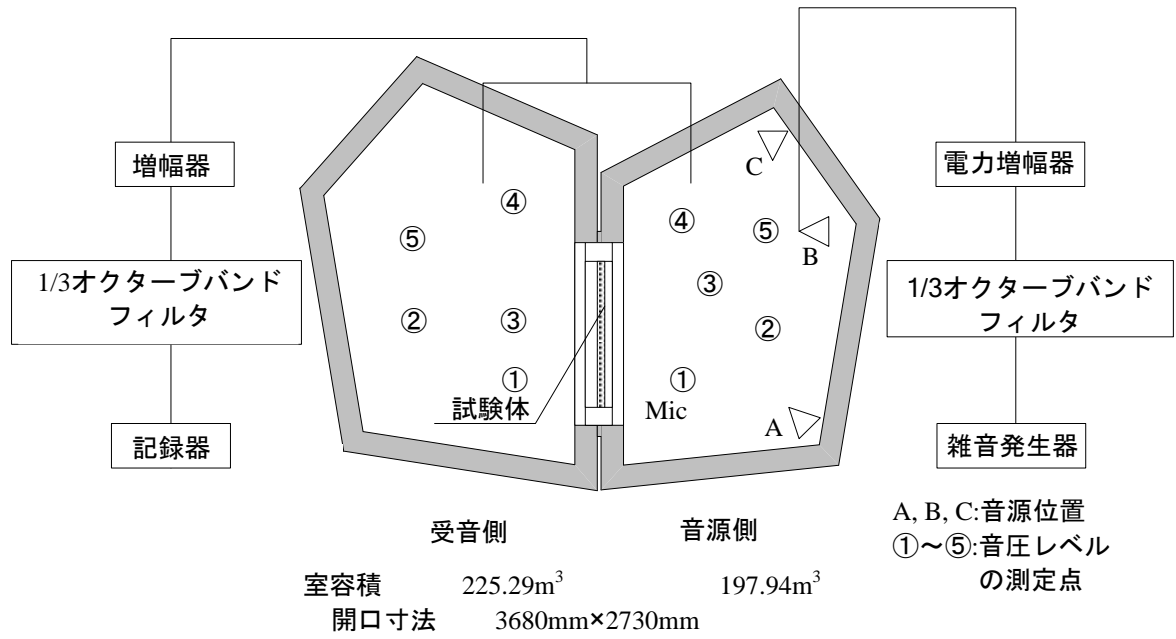


図\* 遮音性能試験装置の構成

表\* 試験結果

試料面積	****m <sup>2</sup>
室内温度	*** °C
室内湿度	** %
測定実施日	2024年**月**日

遮音性能試験結果	中心周波数 (Hz)	透過損失 (dB)	
	100		
	125		
	160		
	200		
	250		
	315		
	400		
	500		
	630		
	800		
	1000		
	1250		
	1600		
	2000		
	2500		
	3150		
4000			
5000			
[備考] JIS A 1416の6.6c)備考2に従って オクターブバンドの換算値を付した。			

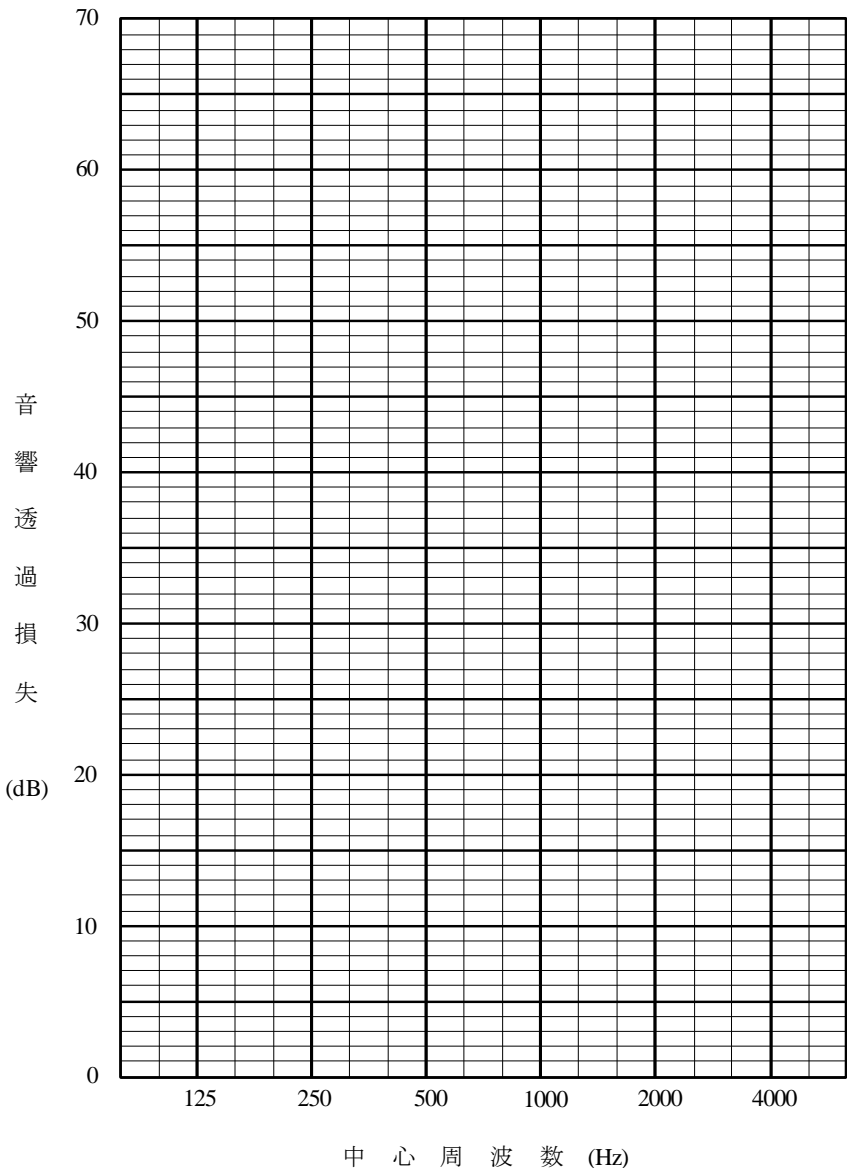

◇ : オクターブバンドの換算値

以上