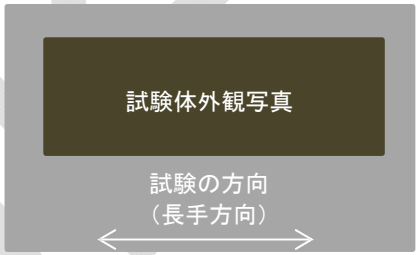


品 質 性 能 試 験 報 告 書

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 * * * * *
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号

試験名称	* * * * * の滑り性試験		
依頼者	名 称：株式会社 * * * * * 所在地：* * 県 * * 市 * * * * *		
試験項目	滑 り 性		
試験片	名 称 ¹⁾ ：* * * * * 商 品 名 ¹⁾ ：* * * * * 材 質 ¹⁾ ：* * * * * 試験片寸法：* * mm × * * mm 数 量：* 体 備 考：試験片を温度 23±2℃，相対湿度(50±10)%の試験室内に 24 時間以上静置したのち，試験に供した。		
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。		
試験方法	JIS A 1454（高分子系張り床材試験方法）17 滑り性試験に準じて行った。 試験条件を以下に示す。 ・滑 り 片：JIS A 1454 の 17.2 b) 1) に規定するゴムシート（硬さ A78，厚さ 5mm） ・試験面：試験片の表面 ・試験の方向：試験片の長手方向 ・試験片の表面状態：JIS A 1454 の 17.4 b) 1) に規定する清掃・乾燥状態 JIS A 1454 の 17.4 b) 5) に規定するその他（水道水を 400g/m ² の割合で散布した状態） ・滑り抵抗係数の算出式： $C.S.R = P_{max} / W$ ここに，C.S.R：滑り抵抗係数 P _{max} ：最大引張力（N） W：鉛直力（785N）		
試験結果	試験片の表面状態	最大引張力（N） P _{max}	滑り抵抗係数 C.S.R
	清掃・乾燥状態	* * *	* * *
	その他 （水道水散布状態）	* * *	* * *
試験期間	* * * * 年 * * 月 * * 日 ～ * * 日		
担当者	材料グループ 統括リーダー * * * * * * * * * * * * * * * （主担当）		
試験場所	中 央 試 験 所 （埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号）		

以上

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。