

品質性能試験報告書

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 ***
埼玉県草加市稻荷5丁目21番20号


試験名称	***の遮音性能試験
依頼者	名称：*** 所在地：***
試験項目	遮音性
試験体	***
試験方法	試験は、JIS A 1416（実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法）に従って行った。 試験装置の概略、音源及びマイクロホンの設置位置等を図*に示す。
試験結果	JIS A 1416に基づく試験結果：表*
試験期間	***年**月**日
担当者	環境グループ 統括リーダー *** *** （主担当）
試験場所	中央試験所 (埼玉県草加市稻荷5丁目21番20号)

試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。

図が入ります。

図* 試験体図

試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。

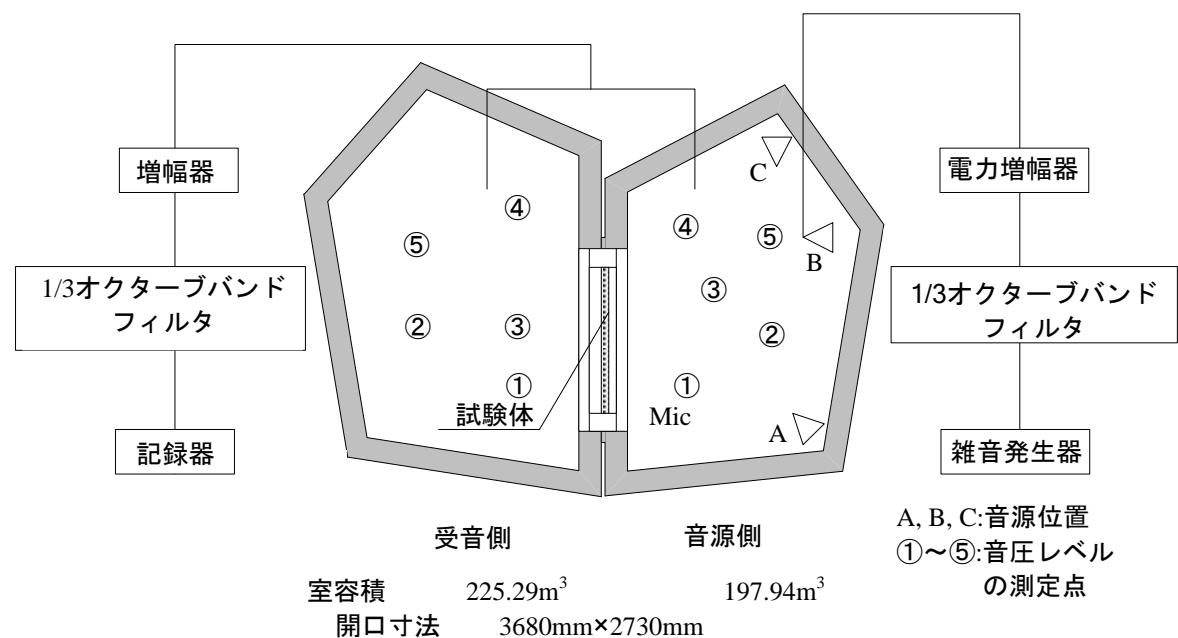

図* 遮音性能試験装置の構成


試験所長の文書による承認なしでは、完全な複製を除き、一部分のみを複製してはならない。

表* 試験結果

試料面積	****m ²
室内温度	*** °C
室内湿度	** %
測定実施日	2024年**月**日

遮音性能試験結果	中心周波数 (Hz)	透過損失 (dB)
	100	
	125	
	160	
	200	
	250	
	315	
	400	
	500	
	630	
	800	
	1000	
	1250	
	1600	
	2000	
	2500	
	3150	
	4000	
	5000	

[備考]
JIS A 1416の6.6c) 備考2に従って
オクターブバンドの換算値を付
した。

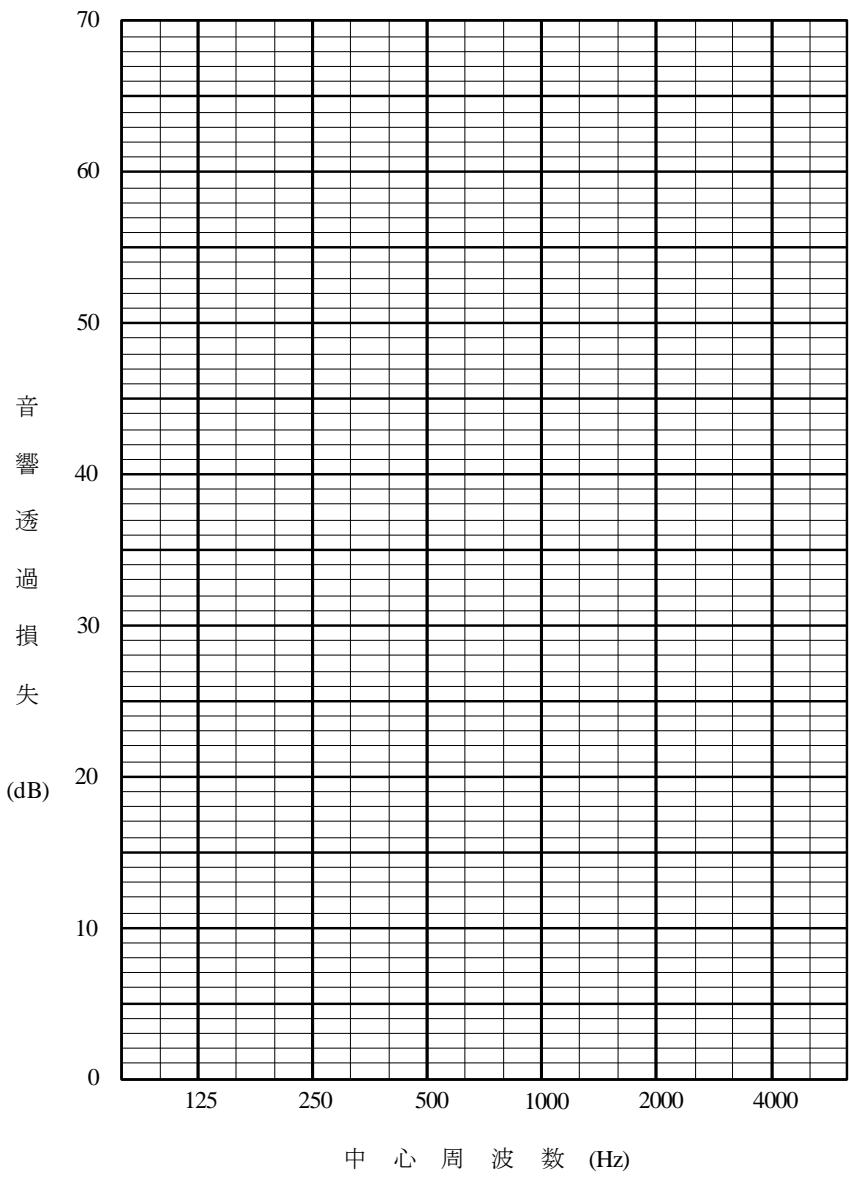

◇：オクターブバンドの換算値

以上